



ラックサマリ・レポート - A2-15

■ ラック最新状況

分類	名称		メッセージ	種別	現在値	定格
ラック電力	合計	✔	Normal	単相2線	1.0 kW	
回路ペア1	100V-回路30-B系	✔	Normal	単相2線	2.4 A	100.0V 30.0A
	100V-回路30-A系	✔	Normal	単相2線	8.1 A	100.0V 30.0A
	小計	✔	Normal	単相2線	10.5 A	100.0V 30.0A

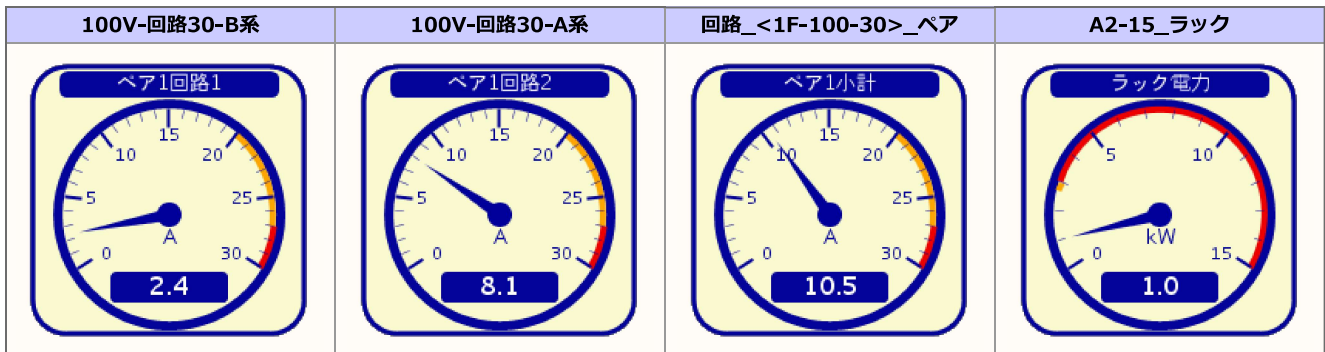

■ トレンド

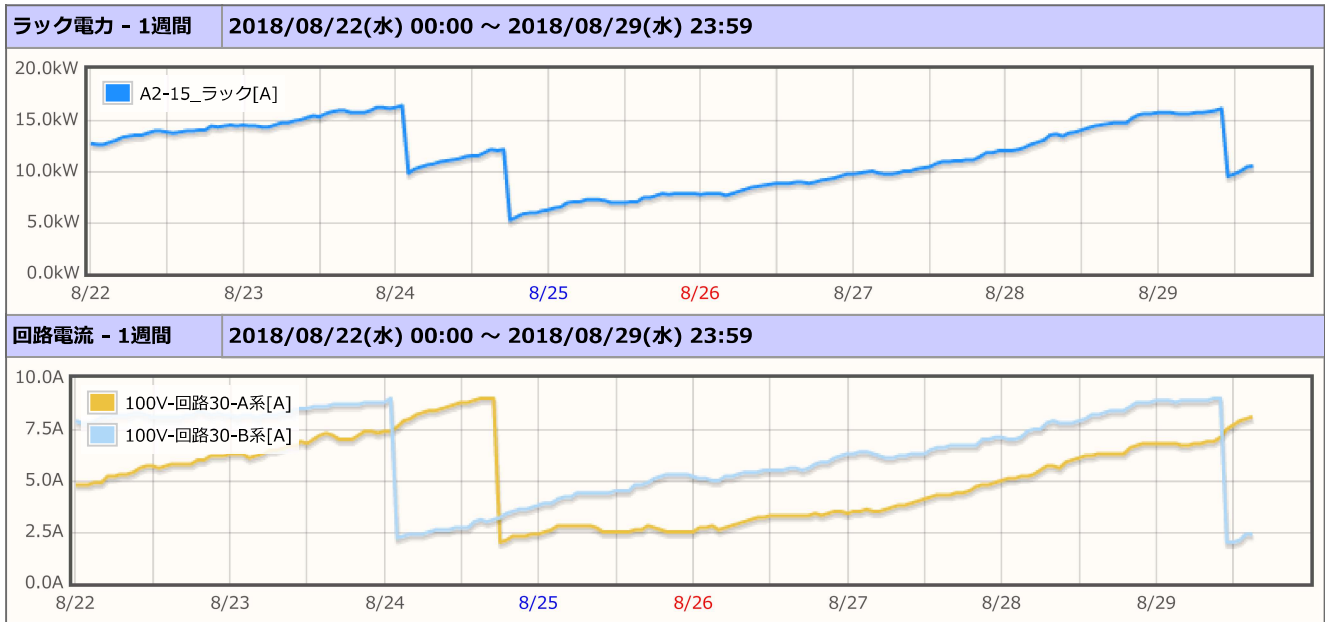

■ アラート履歴

日時	名称	メッセージ
		アラートはありません

※：過去1ヶ月の履歴を表示しています。

■ 区分設定情報

分電盤情報	分電盤-1F-1A, 分電盤-1F-1B, -
センター	サークル本社
フロア	1F
エリア	サーバー室
ラック架列	A2

ラック名	A2-15
プレーカー番号	30, -
区分7	1F-1A, 1F-1B, -
冗長回路	1F-100, -
区分9	-
区分10	-
区分11	-
区分12	-
カスタマー	-